


B8HLD


Liquid Level Control Contrôle du niveau de liquide Flüssigkeitskontrollstand




FUNCTION DIAGRAM
DIAGRAMME DE FONCTION
FUNKTIONSDIAGRAMM

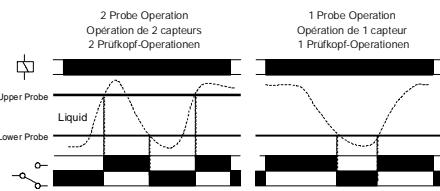

CONNECTION DIAGRAM
DIAGRAMME DE CONNECTION
SCHALTBIOLDANSCHLUSS

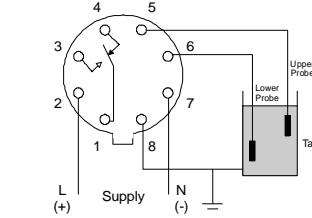

DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN



- STANDARD (EMPTY)
- 1 OR 2 PROBE OPERATION
- USES LOW VOLTAGE AC CURRENT ACROSS PROBES
- PREVENTS ELECTROLYSIS PHENOMENON
- FIXED SENSITIVITY
- OUTPUT RELAY 8A
- RELAY INDICATION
- 8-PIN PLUG-IN

- STANDARD (VIDE)
- OPÉRATION DE 1 OU 2 CAPTEURS
- UTILISATEUR DE BAS VOLTAGE, COURANT ALTERNATIF DANS LES CAPTEURS POUR EMPêCHER LES PHÉNOMÈNES D'ÉLECTROLYSE
- SENSIBILITÉ FIXE
- RELAIS DE SORTIE 8A
- INDICATION DE RELAIS
- BRANCHEMENT : 8 AIGUILLES

- STANDARD (LEER)
- 1 ODER 2 PRÜFKÖPFE-OPERATIONEN
- NIEDERSPANNUNG BENUTZEN, WECHSELSTROM ÜBER PRÜFKÖPFE (VERHINDERT ELEKTROLYSEN PHÄNOMEN)
- FESTSENSITIVITÄT
- AUSGANGSRELAYS 8A
- RELAIS INDIKATION
- 8-NADEL STECKDOSE

• INSTALLATION AND SETTING



Installation work must be carried out by qualified personnel.

- BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY
- Connect the unit as shown in the diagram above.
- Immerse both probes in the liquid to be monitored.
- Apply power (contacts 1 and 3 closed, red "relay" LED on).
- Remove probes from the liquid and the relay should change state again.

Troubleshooting

- Check wiring and voltage present.



1. If using metal tank, connect "8" to the tank.
2. For single probe operation, link "5" and "6".
3. If unshielded cable is used, DO NOT run parallel to power cables. If the cable is shielded, the shielding should be connected to common ground.

• MONTAGE ET MISE AU POINT

Des travaux d'installation doivent être menés à bien par le personnel qualifié.

- AVANT MONTAGE, ISOLER L'ALIMENTATION
- Branchement comme indiqué dans le diagramme ci-dessus.
- Immerger les deux capteurs dans le liquide à contrôler.
- Appliquer la puissance (contacts 1 et 3 fermés, LED rouge "relay" allumée).
- Quand on enlève les capteurs du liquide, le relais devrait changer à nouveau.

Intervention (pour régler un problème)

- Vérifier les fils et le voltage présent.



1. Si on utilise un réservoir en métal, connecter "8" au réservoir.
2. Pour des opérations à un seul capteur, relier "5" et "6".
3. Si un câble non blindé est utilisé, EVITER les câbles de tension. Si le câble est blindé, le blindage devrait être connecté à la terre commune.

• EINBAU UND EINSTELLUNG

Installation Arbeit muß von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- VOR EINBAU DIE STROMVERSORGUNG ISOLIEREN
- Stromversorgung anschliessen wie im Schaltbild unten angezeigt.
- Eintauchen beider Prüfköpfe in der zu kontrollierenden Flüssigkeit.
- Energie anbringen (Kontakte 1 und 3 geschlossen, LED rot "relay" an).
- Nach herausnehmen der Prüfköpfe aus der Flüssigkeit soll das Relais wieder den Zustand wechseln.

Störungsbehebung

- Überprüfung von Leitungen und gegenwärtiger Spannung.



1. Wenn Metalltank benutzt wird, "8" an Tank anschliessen.
2. Für einzel Prüfkopf-Einsatz "5" und "6" verbinden.
3. Wenn ein nicht abgeschirmtes Kabel benutzt wird, darf es nicht parallel zum Stromkabel verlegt werden. Ist das Kabel abgeschirmt, muss die Abschirmung an den Sternpunkt angeschlossen werden.

• TECHNICAL SPECIFICATION

| | |
|--------------------------|--|
| Supply voltage Un: | 110, 230, 415V AC 48 - 63Hz |
| | Galvanic isolation (Integral transformer) |
| Supply variation: | 0.85 - 1.15 x Un |
| Isolation: | Overtension category III |
| Power consumption: | ≈ 1.5VA |
| Inter-electrode voltage: | ≈ 17V AC |
| Sensitivity: | 4KΩ |
| Release value: | > 15KΩ |
| Response time: | 100ms (Operate and release) |
| Cable length(max.): | 100m (control unit to probes) |
| Ambient temperature: | -20 to + 60°C |
| Relative humidity: | + 95% |
| Output: | 1 x C.O. |
| Output rating: | AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W) |
| Electrical life: | ≥ 150,000 (AC1) |
| Housing: | to UL94 VO |
| Weight: | ≈ 170g (200g = 415V) |
| Approvals: | Conforms to: UL, CUL, CSA & IEC, CE and Compliant. |

The information provided in this literature is believed to be accurate (subject to change without prior notice); however, use of such information shall be entirely at the user's own risk

• FICHES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| Tension d'alimentation Un: | 110, 230, 415V AC 48 - 63Hz |
| | Isolation galvanique (Transformateur intégral) |
| Variation d'alimentation: | 0.85 - 1.15 x Un |
| Isolation: | Surtension catégorie III |
| Puissance consommée: | ≈ 1.5VA |
| Voltage inter-électrode: | ≈ 17V AC |
| Sensibilité: | 4KΩ |
| Valeur de déclenchement: | > 15KΩ |
| Temps de réponse: | 100ms (Opération et repos) |
| Longueur des câbles (max.): | 100m (Unité de contrôle au capteur) |
| Température ambiante: | -20 à + 60°C |
| Humidité relative: | + 95% |
| Sortie: | 1 x Inverseur |
| Mesure de sortie: | AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W) |
| Durée de vie électrique: | ≥ 150,000 (AC1) |
| Boîtier: | à UL94 VO |
| Poids: | ≈ 170g (200g = 415V) |
| Homologations: | Sec conforment à: UL, CUL, CSA & IEC, CE et Déférence. |

Les indications contenues dans ce document sont exactes (sous réserve de changement sans avis préalable) toutefois aux risques et périls de l'utilisateur

• TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Versorgungsspannung Un: | 110, 230, 415V AC 48 - 63Hz |
| | Galvanische Isolierung (Integraltransformator) |
| Wechselversorgung: | 0.85 - 1.15 x Un |
| Isolation: | Überspannung Kategorie III |
| Energieverbrauch: | ≈ 1.5VA |
| Inter-Elektroden Spannung: | ≈ 17V AC |
| Sensitivität: | 4KΩ |
| Austrückwerte: | > 15KΩ |
| Ansprechzeit: | 100ms (Steuern und Freigeben) |
| Länge der Kabel (max.): | 100m (Ansteuergerät zu Prüfkopf) |
| Umgebungstemperatur: | -20 bis + 60°C |
| Allgemeine Feuchtigkeitsgehalt: | + 95% |
| Ausgang: | 1 x Wechsler |
| Ausgangsleistung: | AC1 250V AC 8A (2000VA) AC15 250V AC 3A DC1 25V DC 8A (200W) |
| Elektrische Lebensdauer: | ≥ 150,000 (AC1) |
| Gehäuse: | bis UL94 VO |
| Gewicht: | ≈ 170g (200g = 415V) |
| Genehmigungen: | Anmerkung: UL, CUL, CSA & IEC, CE und Übereinstimmung. |

Es handelt sich in diesen Unterlagen um uns genau bekannte Angaben, (Änderungen vorbehalten) jedoch diese Änderungen laufen auf eigene Gefahr des Benutzers.